

SCREENED AIR HOOD INSTALLATION FOR OUTDOOR AIR HANDLERS

OPTION AR6 OR AR7 FOR MODELS RPB AND RPBL

- These instructions are for installing the screened air hood included in the 30% outside air opening.
- Refer to the installation manual provided with the unit for important safety information.
- The screened air hood (refer to [Table 1](#)) is factory-assembled and must be field-installed on the blower cabinet.

Table 1. Screened Air Hoods						
Model	RPB Unit Size (MBTUh)					
	125	150, 175	200, 225	250, 300	350	400
	RPBL Unit Size (MBTUh)					
	—			500, 600	700, 1050	400, 800, 1200
	PN, Width (Inches (mm))					
RPB	105117, 28-5/8 (727)	105118, 34-1/8 (867)	105119, 39-5/8 (1006)	105120, 47-7/8 (1216)	105121, 53-3/8 (1356)	105122, 58-7/8 (1495)
RPBL	—					

1. Remove and save row of top screws (see [Figure 1](#)) that secure cabinet top on inlet air side of blower cabinet.
2. Slide air hood top flange (see [Figure 1](#)) beneath lip of cabinet top and insert air hood sides into vertical slots (see [Figure 1](#)) in blower cabinet. Ensure that top flange is between cabinet top and end panel.
3. Secure air hood using all screws removed in step 1.

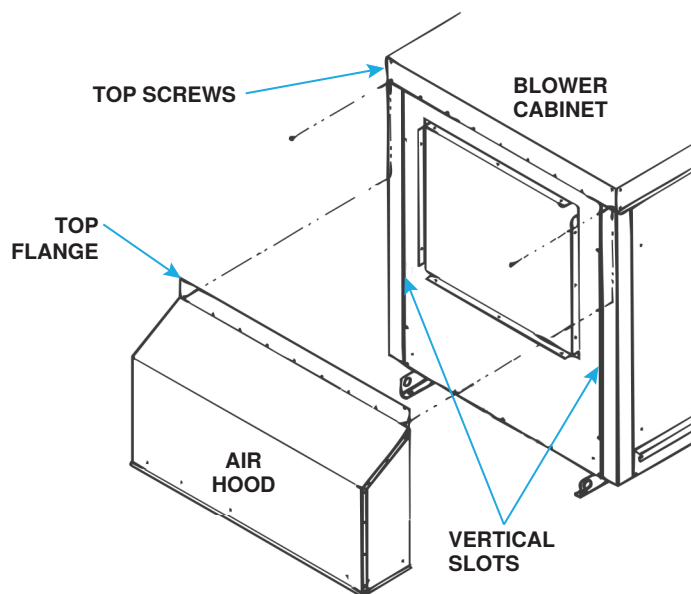


Figure 1. Air Hood Installation



INSTALLATION D'UNE HOTTE À AIR GRILLÉ POUR LES UNITÉS DE TRAITEMENT D'AIR EXTÉRIEURS

OPTION AR6 OU AR7 POUR LES MODÈLES RPB ET RPBL

- Ces instructions concernent l'installation de la hotte à air grillagée incluse dans l'ouverture d'air extérieur de 30%.
- Consultez le manuel d'installation fourni avec l'unité pour obtenir des informations de sécurité importantes.
- La hotte à air grillagée (se référer au [Tableau 1](#)) est assemblée en usine et doit être installée sur place sur l'armoire du ventilateur.

Tableau 1. Hottes de ventilation grillagées						
Modèle	RPB taille de l'unité (MBTUh)					
	125	150, 175	200, 225	250, 300	350	400
	RPBL taille de l'unité (MBTUh)					
	—			500, 600	700, 1050	400, 800, 1200
	PN, largeur (pouces (mm))					
RPB	105117, 28-5/8 (727)	105118, 34-1/8 (867)	105119, 39-5/8 (1006)	105120, 47-7/8 (1216)	105121, 53-3/8 (1356)	105122, 58-7/8 (1495)
RPBL	—					

1. Retirez et conservez la rangée de vis du haut (voir [Figure 1](#)) qui fixent le haut de l'armoire du côté de l'air d'entrée de l'armoire de soufflage.
2. Faites glisser la bride supérieure de la hotte à air (voir [Figure 1](#)) sous le rebord du dessus de l'armoire et insérez les côtés de la hotte à air dans les fentes verticales (voir [Figure 1](#)) de l'armoire de soufflage. Assurez-vous que la bride supérieure se trouve entre le dessus de l'armoire et le panneau d'extrémité.
3. Fixez la hotte à air à l'aide de toutes les vis retirées à l'étape 1.

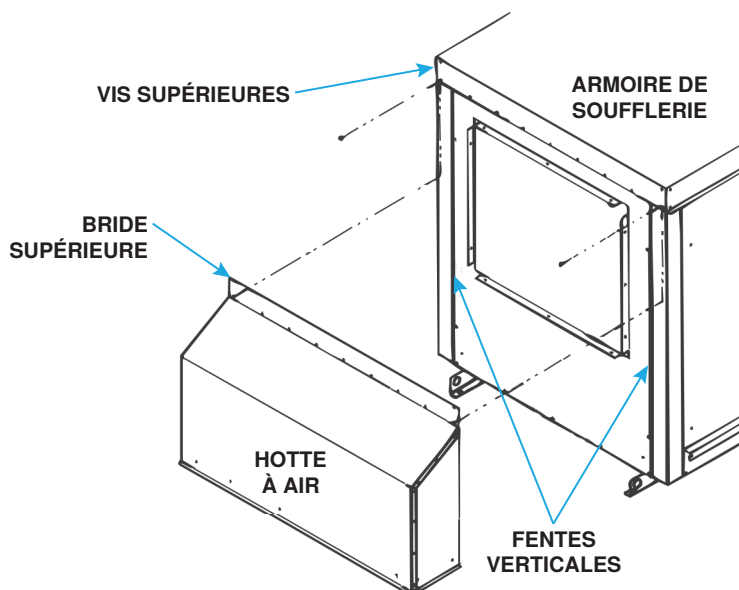


Figure 1. Installation de hotte à air

